



FERESTRE DUBLE CU DESCHIDERE INTERIOARĂ


Pentru detaliile 1,2,3 vezi pl. 02/201-02

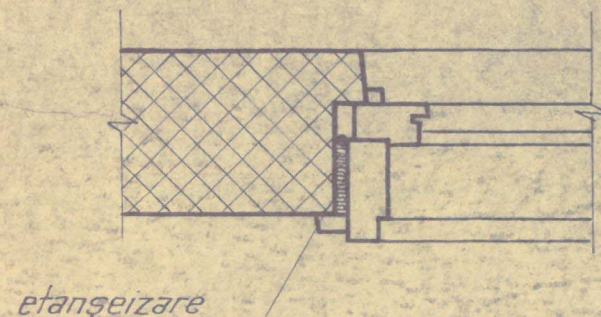


FERESTRE ÎN PEREȚI PRE-FABRICAȚI GATA FINISAȚI

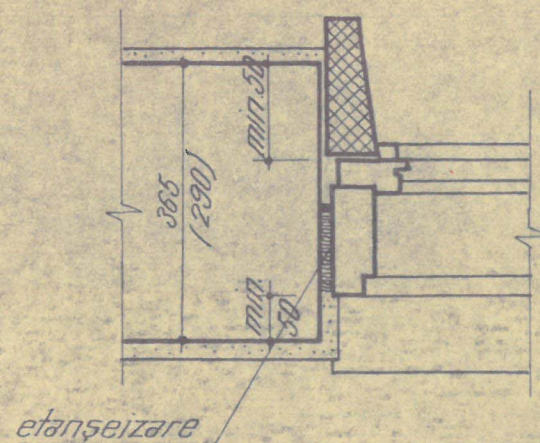


FERESTRE CU ANCADRAMENTE PREFABRICATE SAU PIATRĂ

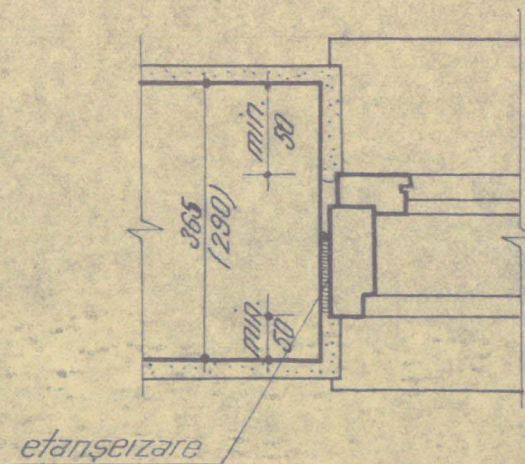

FERESTRE ÎN GOLURI FĂRĂ URECHI

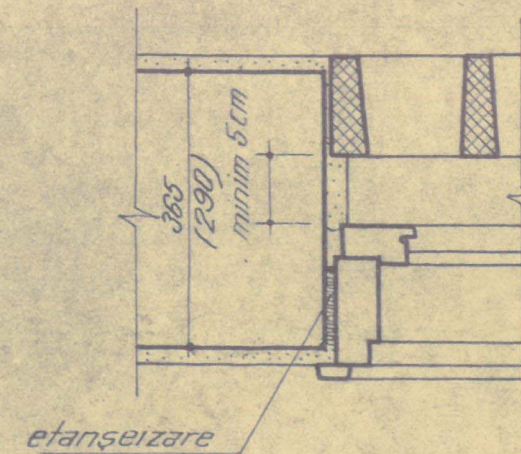


FERESTRE ÎN SPATELE UNOR TRAFORURI

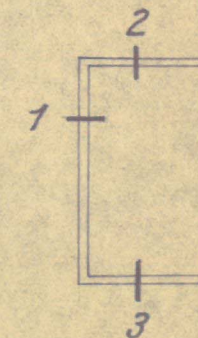


FERESTRE DUBLE CUPLATE


Pentru detaliile 4,5,6 vezi pl. 02/201-03

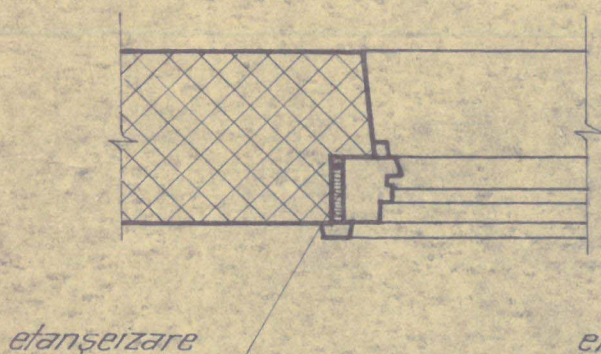


FERESTRE ÎN PEREȚI PRE-FABRICAȚI GATA FINISAȚI

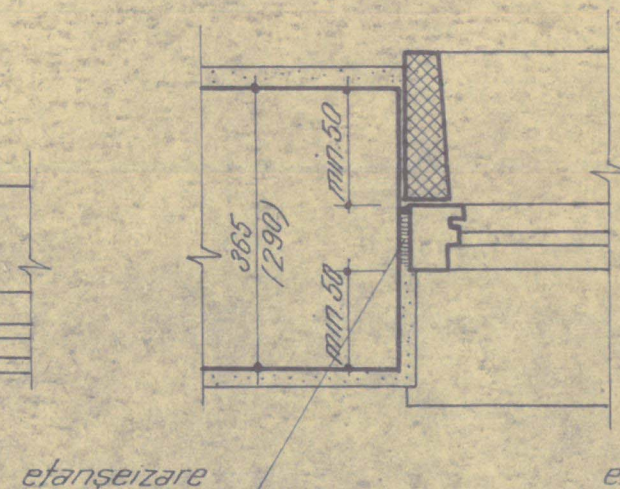


FERESTRE CU ANCADRAMENTE PREFABRICATE SAU PIATRĂ

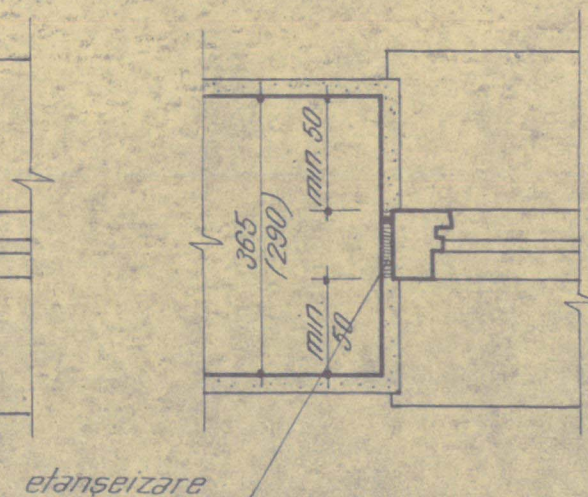

FERESTRE ÎN GOLURI FĂRĂ URECHI

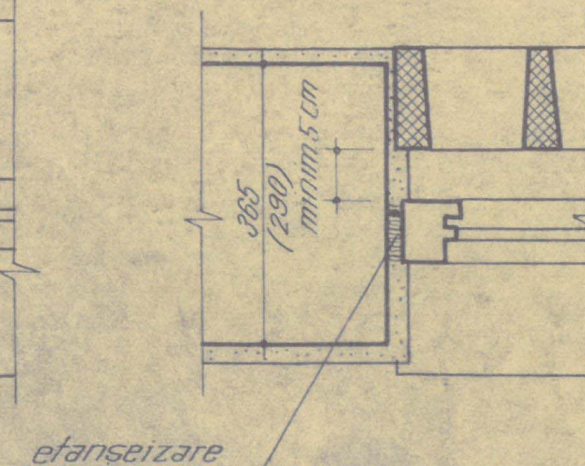

FERESTRE ÎN SPATELE UNOR TRAFORURI

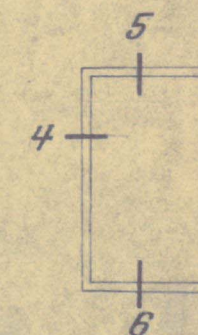

NOTĂ: - Etanșeizarea specială a golului de montaj între timplărie și perete este necesară în cazurile în care finisajul peretelui nu asigură închiderea acestui spațiu astfel încât să nu pătrundă apă și să nu se producă curenți de aer în încăpere.

Se consideră că la ferestrele montate în goluri cu urechi în pereți tencuiți pe ambele fețe cu tencuială de grosime obișnuită (20...25 mm) nu este nevoie de etanșare specială a golului între timplărie și zidărie.

- Detaliile de etanșare la montajul ferestrelor sunt întocmite în ipoteza executării golului și timplăriei în conformitate cu standardele în vigoare și anume astfel încât golul între ele să fie de 10 mm.







În cazul în care la execuție se constată nerespectarea acestor prevederi, executantul va fi obligat să corecteze abaterile peste limitele prevăzute în standarde.

Ord.
nr. 132/6-04-63

DIRECTIV
02/201-01

IZOLĂRI

ETANȘEZĂRI LA MONTAJ FERESTRE DVI 6
SCHEME 71-63

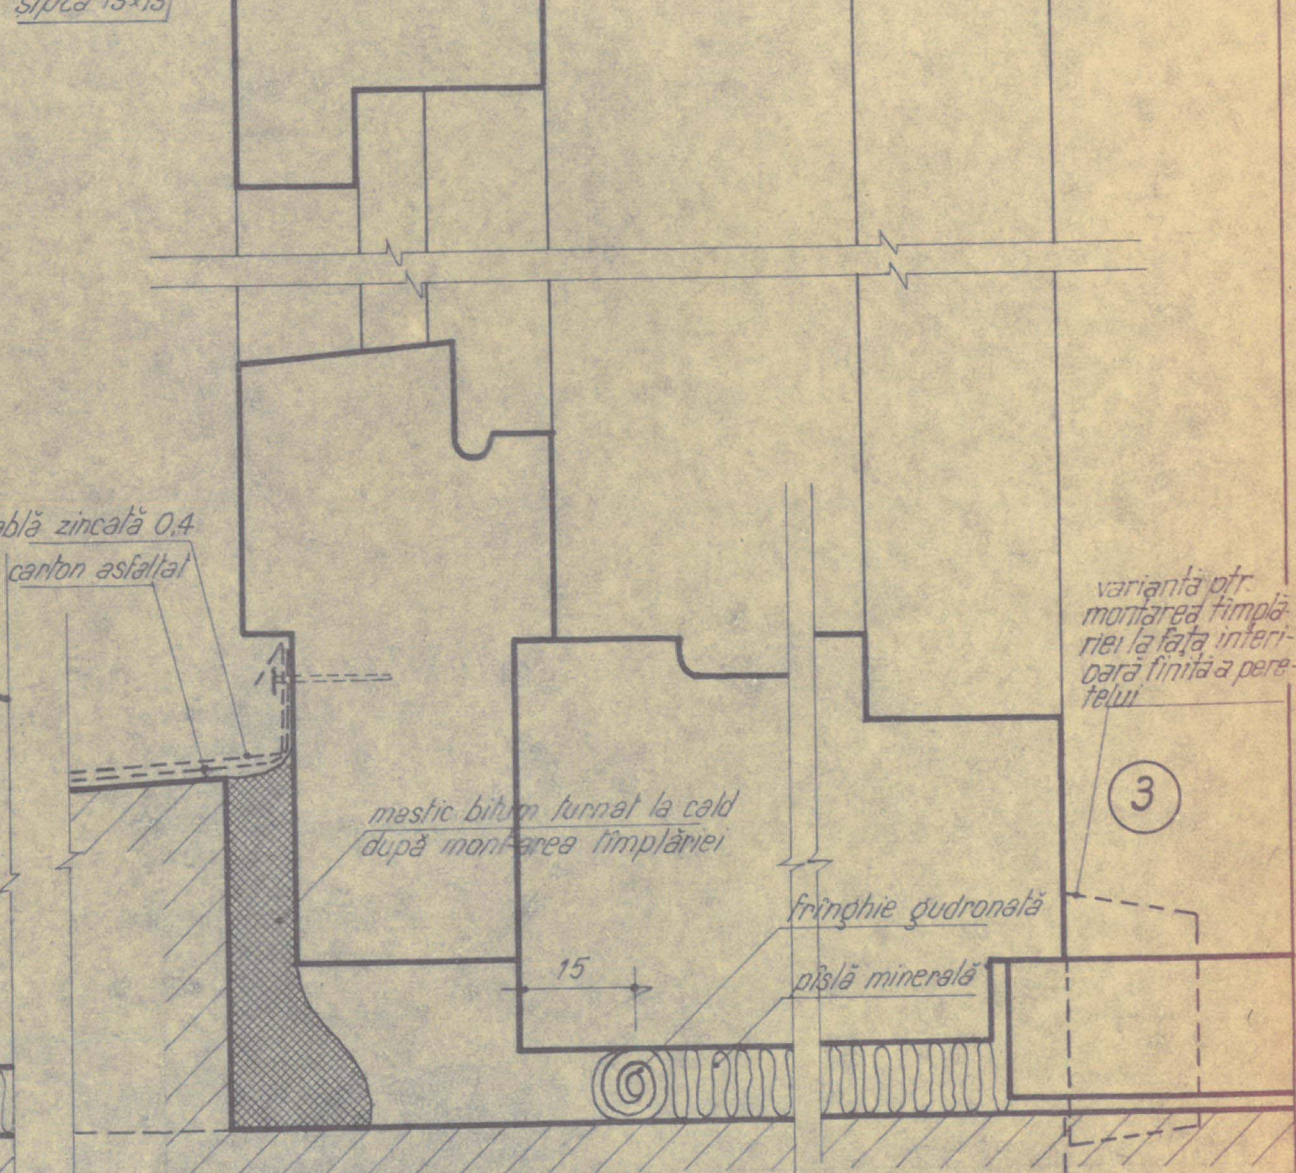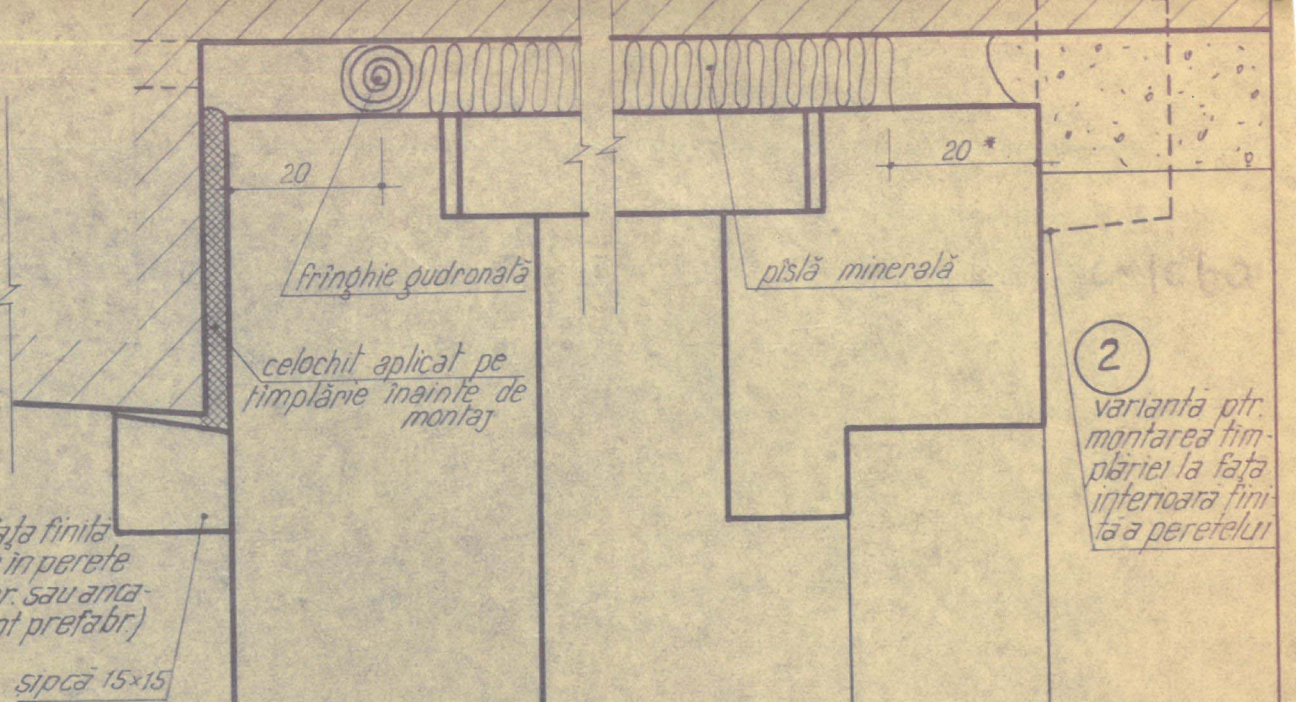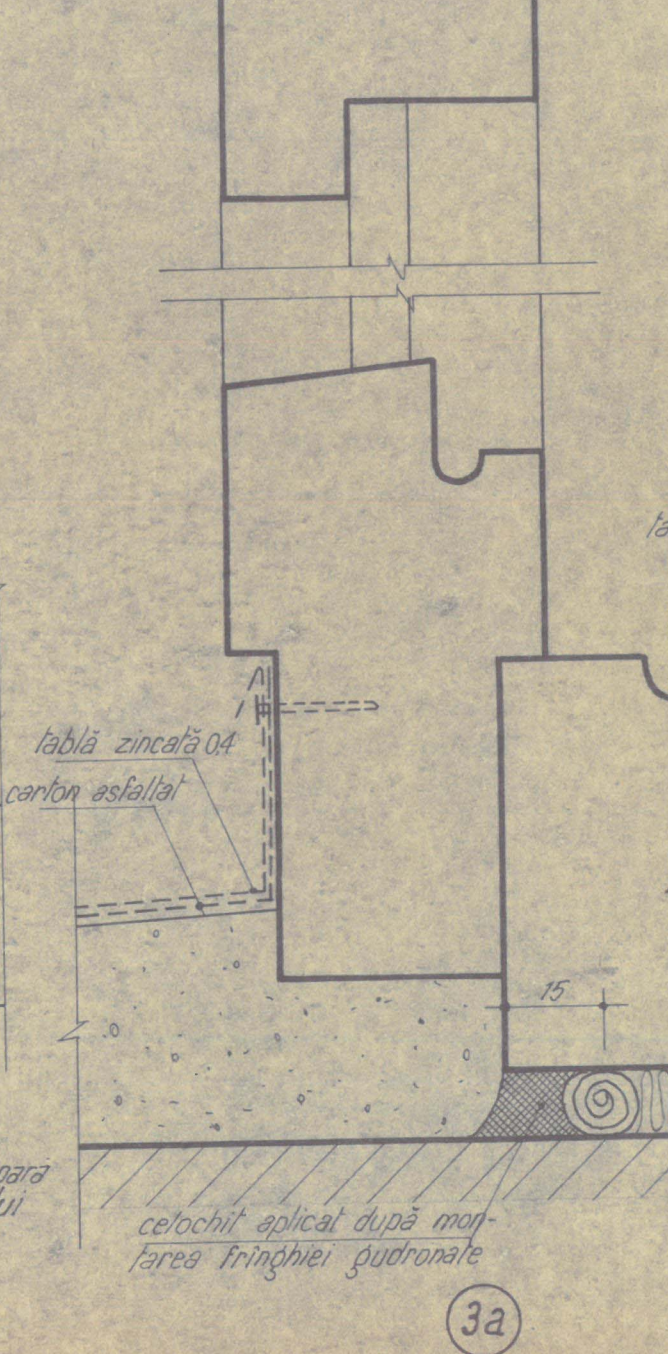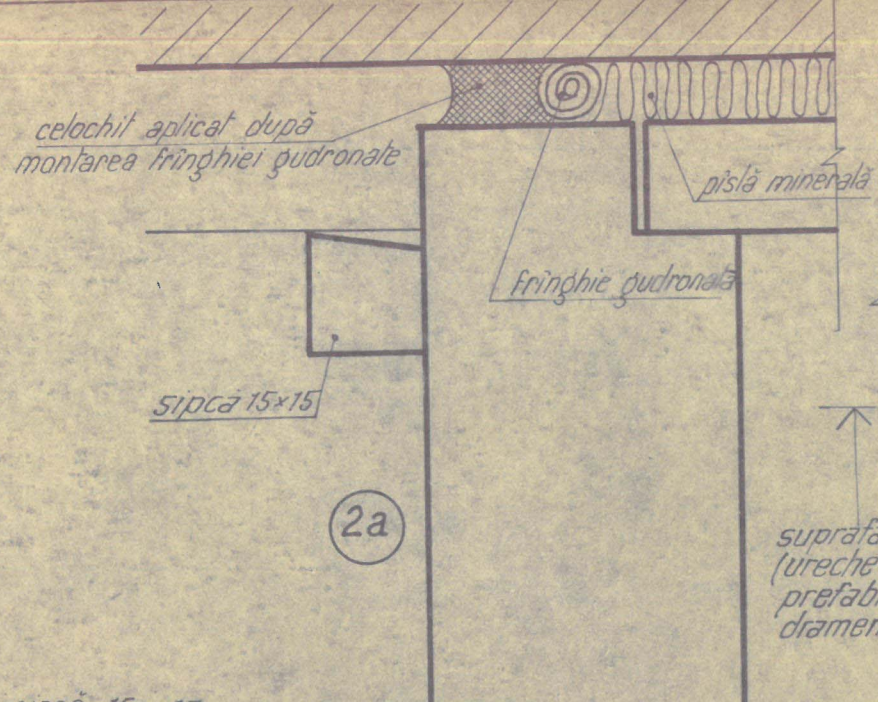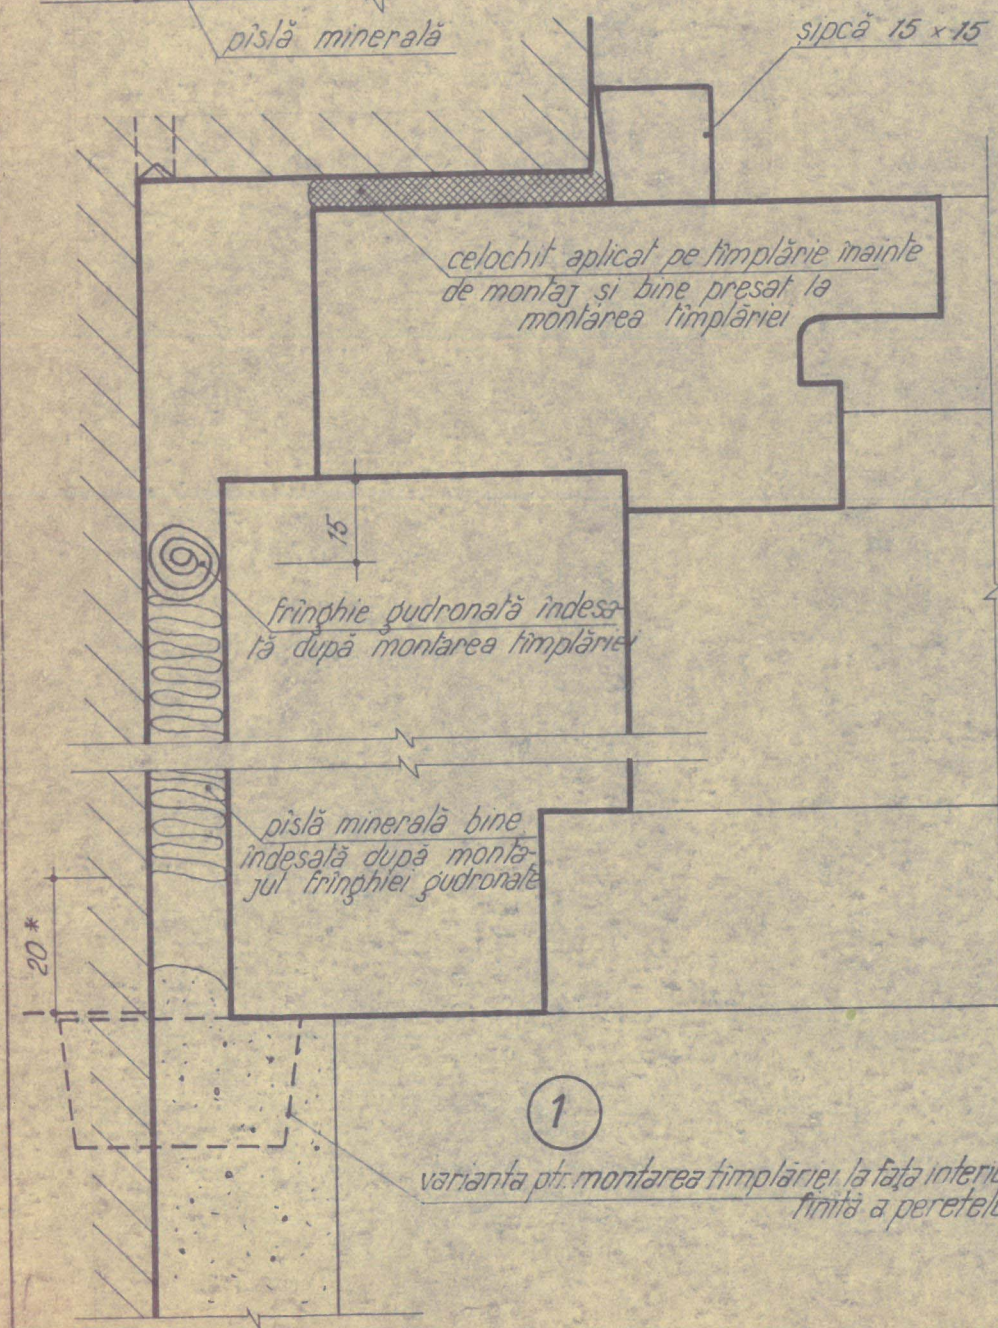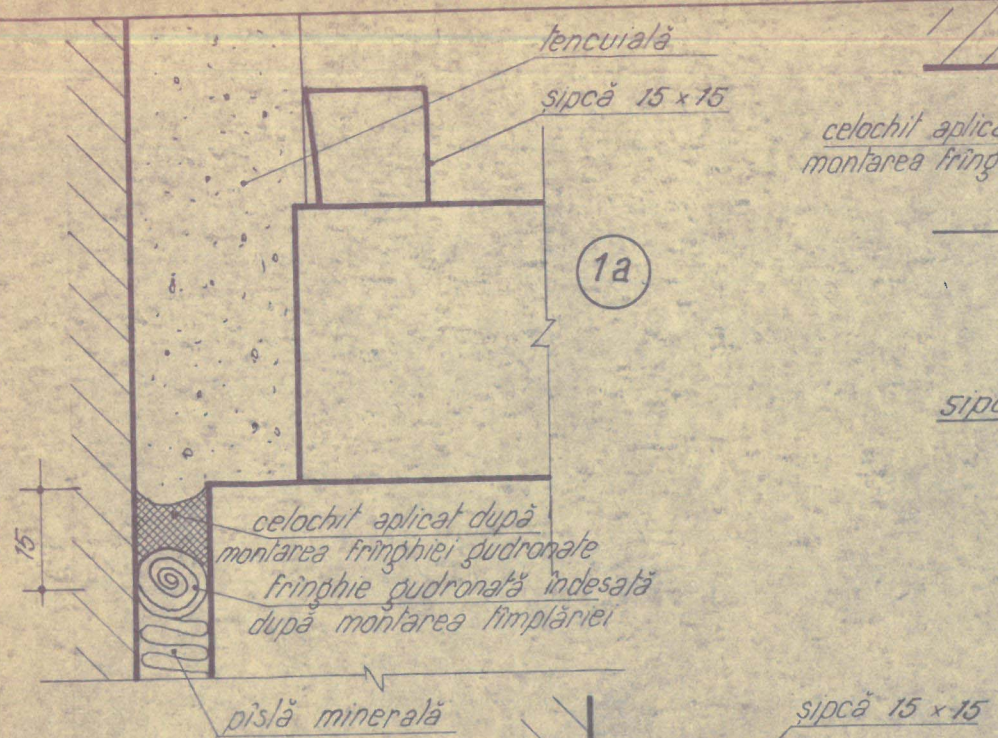


① ② ③ ETANSEIZARI LA GOLURI CU URECHI
①a ②a ③a ETANSEIZARI LA GOLURI FARA URECHI

IZOLARI

* Retrăgerea de 20 mm a pislei dela faţa interioară a locului e necesară numai dacă pereţele se tencuieşte la interior

Ord. nr. 132/6-04-63 DIRECTIV ETANSEIZARI LA MONTAJ FERESTRE DVI 6
02/201-02 DET. LA FERESTRE DUBLE 71-63

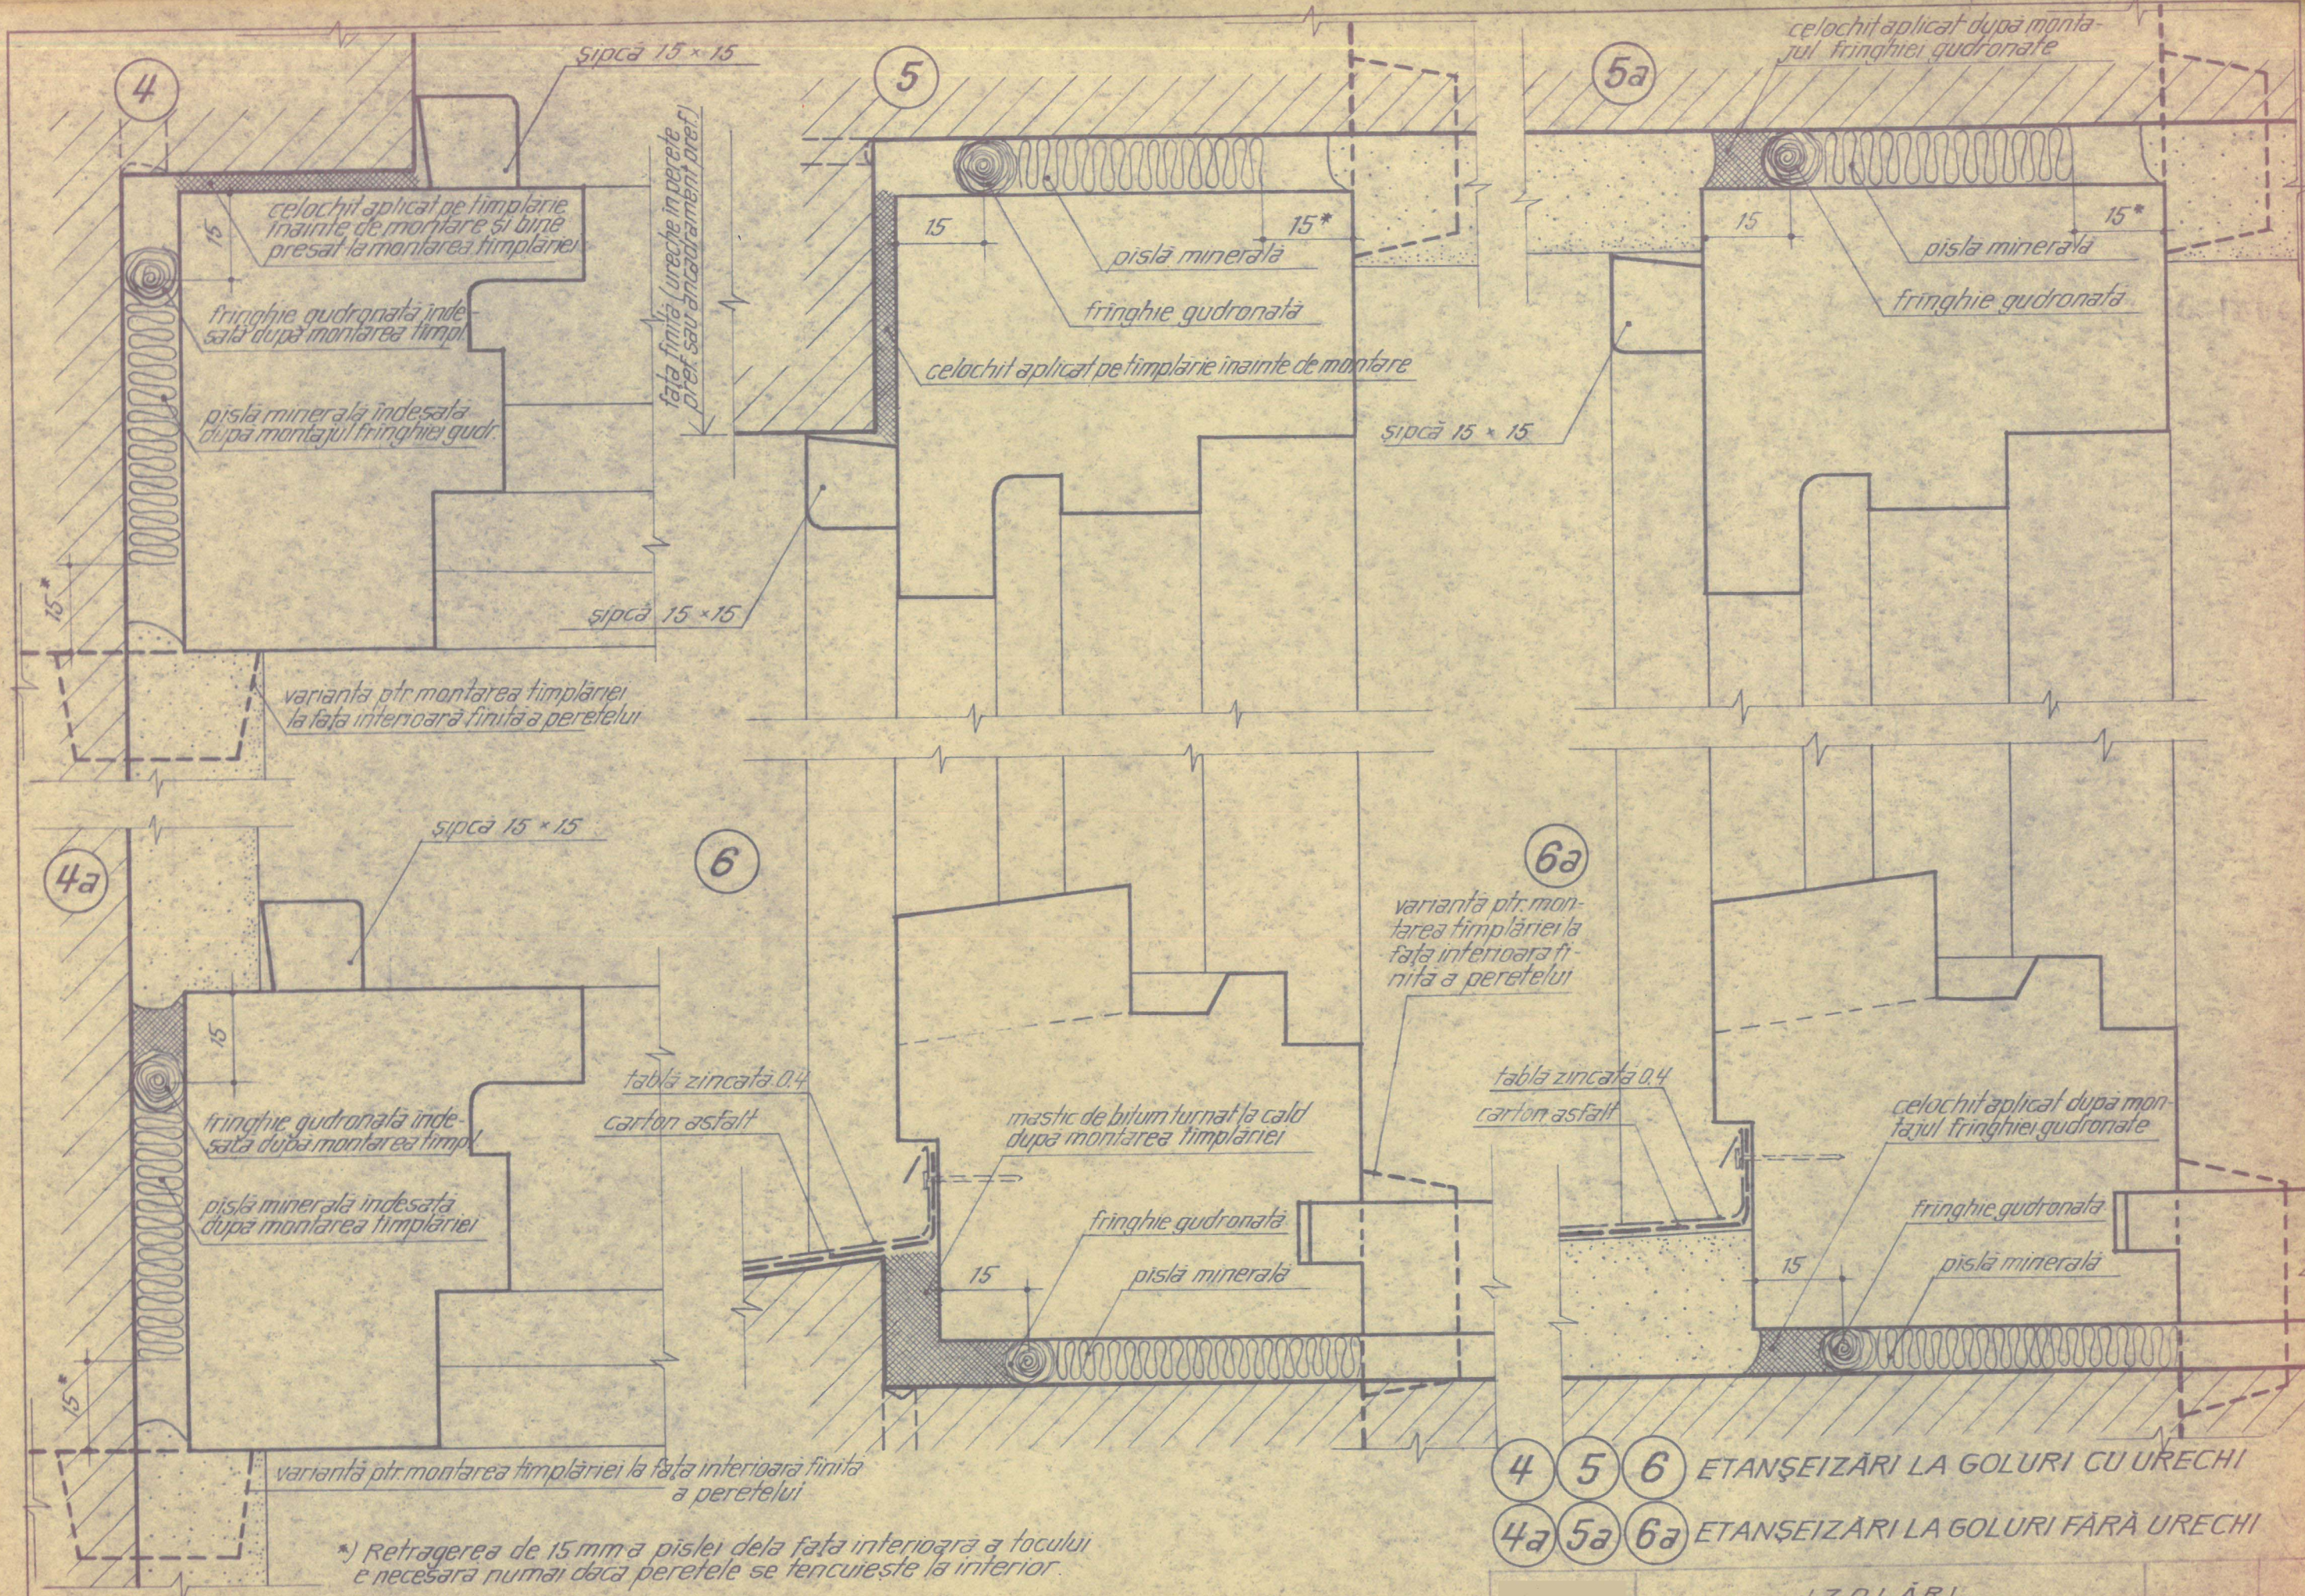

Ord.
nr. 132/6.04.63

IZOLĂRI			
DIRECTIV	ETANȘEZĂRI LA MONTAJ FERESTRE	DV16	
02/201-03	DETALIU LA FERESTRE CUPLATE	71-63	